Номер: 425002

Вопрос: *Можно ли приближаться к опоре до полного ее подъема или установки на фундамент?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.7

Номер: 425004

Вопрос: *Производить расстроповку присоединяемых металлических секций опоры разрешается после закрепления их не менее чем на _____ болтовыми соединениями от проектного количества отверстий*

Рисунок:

Ответы:

№1 100%

№2 50%

№3 70%

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.9

Номер: 425005

Вопрос: *Можно ли подниматься на установленные опоры, секции и детали опор, не проверенные на прочность их закрепления?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.10

Номер: 425006

Вопрос: *Можно ли продолжать подъем груза при дожде?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.18

Номер: 425008

Вопрос: *Можно ли поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.5.3

Номер: 425011

Вопрос: *Можно ли находиться в люльке при перемещении вышки?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.5.7

Номер: 425013

Вопрос: *При обнаружении неправильной строповки или ненадежной обвязки груза необходимо*

Рисунок:

Ответы:

№1 применить дополнительную страховочную строповку или обвязку

№2 опустить его и произвести строповку или обвязку вновь

№3 не опуская груза, произвести строповку или обвязку вновь

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.5.10

Номер: 425018

Вопрос: *Запрещается проводить бурильные работы при скорости ветра*

Рисунок:

Ответы:

№1 10 м/с и более

№2 20 м/с и более

№3 15 м/с и более

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.5.16

Номер: 425019

Вопрос: *Верхолазные работы прекращаются при температуре воздуха*

Рисунок:

Ответы:

№1 ниже минус 30 °С без ветра или минус 25 °С при скорости ветра выше 6 м/с

№2 ниже минус 25 °С без ветра или минус 30 °С при скорости ветра выше 6 м/с

№3 ниже минус 35 °С без ветра или минус 30 °С при скорости ветра выше 6 м/с

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.7.2

Номер: 425021

Вопрос: *Носить инструмент и крепежные детали необходимо в карманах брюк или куртки*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.7.7

Номер: 425016

Вопрос: *Можно ли находиться на грузе при подъеме и перемещении краном опор и их деталей?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.5.11

Номер: 425022

Вопрос: *Оставлять инструмент, детали и крепежные изделия на высоте после окончания работ*

Рисунок:

Ответы:

№1 Допускается

№2 Запрещается

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.7.10

Номер: 425025

Вопрос: *При подъеме по вертикальной монтажной лестнице без дугового ограждения необходимо пользоваться предохранительным поясом*

Рисунок:

Ответы:

№1 с двумя карабинами

№2 с одним карабином

№3 с тремя карабинами

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.7.26

Номер: 425034

Вопрос: *При проведении работ в зоне радиоактивного загрязнения необходимо помнить, что чаще всего загрязнению подвергаются*

Рисунок:

Ответы:

№1 открытые участки тела — руки, лицо, голова

№2 глаза

№3 тонкие кожные покровы

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.3.13.8

Номер: 425033

Вопрос: *Запрещается переправляться вброд через реку без страховочного каната при скорости течения реки больше*

Рисунок:

Ответы:

№1 0,5 м/с

№2 1 м/с

№3 2 м/с

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.3.12.4

Номер: 424859

Вопрос: *Можно ли находиться рядом с опорой при приближении грозы или во время грозы*

Рисунок:

Ответы:

№1 Можно

№2 Нельзя

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.3.19

Номер: 424860

Вопрос: *При переправах через водные преграды по тросу с помощью каната и блока следует скользить на блоке или карабине*

Рисунок:

Ответы:

№1 ногами вперед

№2 ногами назад

№3 одной ногой вперед, другой назад

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.3.22

Номер: 424863

Вопрос: *Перед подъемом в корзину телескопической вышки необходимо убедиться в том, что подъемник закреплен и установлен на площадке с уклоном не более*

Рисунок:

Ответы:

№1 3°

№2 5°

№3 10°

№4 15°

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.3.5.4

Номер: 424862

Вопрос: *Подавать на опоры мелкие грузы*

Рисунок:

Ответы:

№1 необходимо привязав каждый груз отдельно к бесконечному канату

№2 необходимо в таре, исключающей их падение

№3 запрещается, мелкие грузы можно брать с собой только непосредственно при подъеме на опору

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.3.20

Номер: 425029

Вопрос: *Все лица, занятые на работах в лесистой местности должны быть обеспечены, кроме спецодежды и обуви*

Рисунок:

Ответы:

№1 защитными очками

№2 защитными касками

№3 защитными рукавицами

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.10.1

Номер: 424865

Вопрос: *При работе инструментами ударного действия использование защитных очков*

Рисунок:

Ответы:

№1 обязательно

№2 необязательно

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.6.3

Номер: 424871

Вопрос: *До начала электромонтажных работ по сооружению воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В должны быть выполнены подготовительные работы по обустройству просек*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п. 2.20., 3 абзац

Номер: 424873

Вопрос: *Разработку котлованов под опоры необходимо производить*

Рисунок:

Ответы:

№1 с недоработкой 5 см до проектной отметки

№2 до проектной отметки

№3 с недоработкой 10 см до проектной отметки

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п. 3.120

Номер: 424876

Вопрос: *Должны ли быть защищены от коррозии сварные или болтовые стыки стоек с плитами фундаментов?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п.3.126

Номер: 424882

Вопрос: *Перед установкой опор методом поворота с помощью шарнира необходимо предусматривать предохранение фундаментов от*

Рисунок:

Ответы:

№1 сдвигающих усилий

№2 сгибающих усилий

№3 скручивающих усилий

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п.3.133

Номер: 424884

Вопрос: *На болтах фундаментов угловых, переходных, концевых и специальных опор надлежит устанавливать*

Рисунок:

Ответы:

№1 одну гайку на болт

№2 две гайки на болт

№3 три гайки на болт

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п. 3.134

Номер: 424886

Вопрос: *При креплении опоры на фундаменте допускается устанавливать между пятой опоры и верхней плоскостью фундамента*

Рисунок:

Ответы:

№1 не более четырех стальных прокладок общей толщиной до 40 мм

№2 не менее четырех стальных прокладок общей толщиной до 40 мм

№3 не более четырех стальных прокладок общей толщиной до 60 мм

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п.3.134, 2 абзац

Номер: 424889

Вопрос: *Обязан ли электромонтер - линейщик пройти медосмотр перед началом работ?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 2.1.1

Номер: 424877

Вопрос: *Допустимое отклонение расстояний между осями фундаментов в плане для свободностоящих опор состаляют*

Рисунок:

Ответы:

№1 ± 50мм

№2 ±20мм

№3 ± 30мм

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п.3.128, табл. 5

Номер: 424880

Вопрос: *Размер площадки для сборки и установки опоры должен приниматься в соответствии*

Рисунок:

Ответы:

№1 со схемой сборки опоры, указанной в ППР

№2 с технологической картой

№3 с технологической картой или схемой сборки опоры, указанной в ППР

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п. 3.129.

Номер: 424888

Вопрос: *Надежность закрепления в грунте опор, устанавливаемых в пробуренные или открытые котлованы обеспечивается*

Рисунок:

Ответы:

№1 соблюдением предусмотренной проектом глубины заделки опор

№2 соблюдением предусмотренной проектом глубины заделки опор, ригелями, анкерными плитами и тщательным послойным уплотнением грунта обратной засыпки пазух котлована

№3 тщательным послойным уплотнением грунта обратной засыпки пазух котлована

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п. 3.137

Номер: 424890

Вопрос: *Допускаются ли работы в неосвещенных местах?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 2.1.8

Номер: 424891

Вопрос: *Рабочие, не занятые управлением строительных машин, не должны находиться ближе _____м от рабочих органов работающих землеройных или бурильных машин*

Рисунок:

Ответы:

№1 10

№2 5

№3 3

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.1.1

Номер: 424905

Вопрос: *Можно ли находиться под собираемой опорой, если под нее не подведены прочные инвентарные опоры?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.2

Номер: 424909

Вопрос: *Подъем на конструкции собираемых опор*

Рисунок:

Ответы:

№1 допускается согласно технологической карте и указанию руководителя работ

№2 не допускается

№3 допускается, если это предусмотрено нарядом-допуском

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.5

Номер: 424894

Вопрос: *При подъеме и перемещении элементов фундамента необходимо применять*

Рисунок:

Ответы:

№1 бесконечный канат

№2 оттяжки

№3 ручной инструмент

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.1.5

Номер: 425037

Вопрос: *Требуется ли перед подключением временного помещения к электросети заземлить металлический корпус помещения?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.6.2

Номер: 425039

Вопрос: *Для растопки котлов и печей временных жилых помещений следует применять бензин или керосин*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.6.10

Номер: 424899

Вопрос: *Работы по гидроизоляции фундаментов с применением битумных мастик должны выполняться*

Рисунок:

Ответы:

№1 в защитных очках и в брезентовом костюме

№2 в защитных очках и брезентовых рукавицах

№3 в брезентовом костюме и брезентовых рукавицах

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.1.11

Номер: 425042

Вопрос: *Ответственность за соблюдение требований правил внутреннего распорядка, санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности и пожарной безопасности в каждом отдельном временном жилом помещении несут*

Рисунок:

Ответы:

№1 специально назначенные приказом организации ответственные лица

№2 лица, имеющие медицинское образование

№3 специально назначенные руководителем бригады лица

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.6.19

Номер: 425041

Вопрос: *В каждом временном помещении на видном месте должна быть вывешена табличка с указанием*

Рисунок:

Ответы:

№1 ФИО и должности ответственного за пожарную безопасность

№2 схемы расположения средств пожаротушения

№3 местонахождения ближайшего телефона и номеров телефонов для вызова пожарной команды и медработников

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.6.15

Номер: 425044

Вопрос: *При перебазировке находиться в транспортируемом временном жилье*

Рисунок:

Ответы:

№1 запрещается

№2 допускается

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.6.2

Номер: 425055

Вопрос: *На рисунке изображено расположение участников при проведении реанимации пострадавшему, что делает 2-ой участник реанимации?*

Рисунок:

Ответы:

№1 Наносит прекардиальный удар

№2 Проводит непрямой массаж сердца

№3 Контролирует реакцию зрачков и пульс на сонной артерии

№4 Нажимает на мечевидний отросток

Документ: Инструкция

Структурная единица: п.5.8.

Номер: 425046

Вопрос: *Какой из представленных способов спуска пострадавшего работника с высоты является правильным?*

Рисунок:

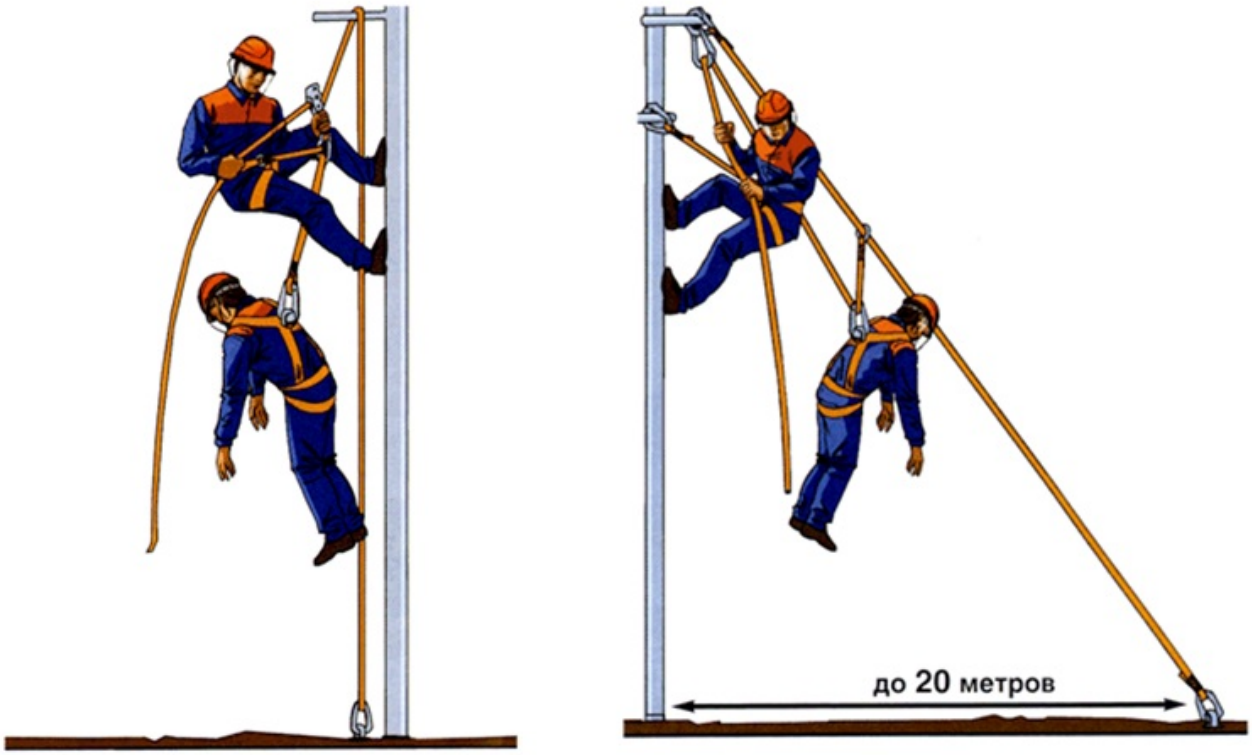

Способ 1 Способ 2

Ответы:

№1 Способ 1

№2 Способ 2

№3 Оба правильные (выбор определяется дальнейшим расположением пострадавшего)

№4 Ни тот, ни другой

Документ: Инструкция

Структурная единица: п. 2, п. 2.1.

Номер: 425045

Вопрос: *Какие виды угроз здоровью работника представлены на рисунке?*

Рисунок:

Ответы:

№1 Угроза обрушения, угроза поражения электрическим током, угроза пожара и взрыва

№2 Угроза охлаждения, угроза пожара и удушения

№3 Угроза поражения электрическим током, угроза отравления, угроза ожога

№4 Угроза обрушения, угроза обморока, угроза пожара и взрыва

Документ: Инструкция

Структурная единица: п. 1

Номер: 425053

Вопрос: *Расположите рисунки с мерами по оказанию помощи в случаях сильного кровотечения из ран плеча, предплечья и ладони в правильном порядке*

Рисунок:

Ответы:

№1 1, 2, 3, 4, 5

№2 3, 5, 4, 2, 1

№3 4, 5, 2, 3, 1

№4 4, 3, 2, 5, 1

Документ: Инструкция

Структурная единица: п.9.1.

Номер: 425054

Вопрос: *Соотнесите действия при оказании первой медицинской помощи в зависимости от состояния пострадавшего*

Рисунок:

1 Нет сознания и нет пульса на сонной артерии (клиническая смерть)

2 Нет сознания, но есть пульс на сонной артерии (обморок или начало развития комы)

3 Обильное кровотечение

4 Наличие раны

5 Признаки перелома костей конечностей

а) Быстро пережать конечность выше раны и наложить жгут

б) Приступить к реанимации

в) наложить стерильные повязки

г) обезболить и наложить транспортную шину

д) Попытаться привести в сознание пострадавшего

Ответы:

№1 1 – д, 2 – б, 3 – в, 4 – а, 5 -г

№2 1 – б, 2 – д, 3 – а, 4 – в, 5 – г

№3 1 – б, 2 – д, 3 – г, 4 – а, 5 – в

№4 1 – д, 2 –в, 3 –а, 4 – г, 5 -б

Документ: Инструкция

Структурная единица: п.4.2